


LEGENDA:

- PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
- PVC lita SN8 dn200
- ŚREDNICA, MATERIAŁ RUROCIĄGU
- Wyl.2
- WYLOT UMOCNIONY PREFABRYKATEM BETONOWYM, UMOCNIENIE SKARP I DŃA GABIONAMI NA DŁUGOŚCI 5m + KRATA ZABEZPIEZAJĄCA.
- Wp20
- PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY.

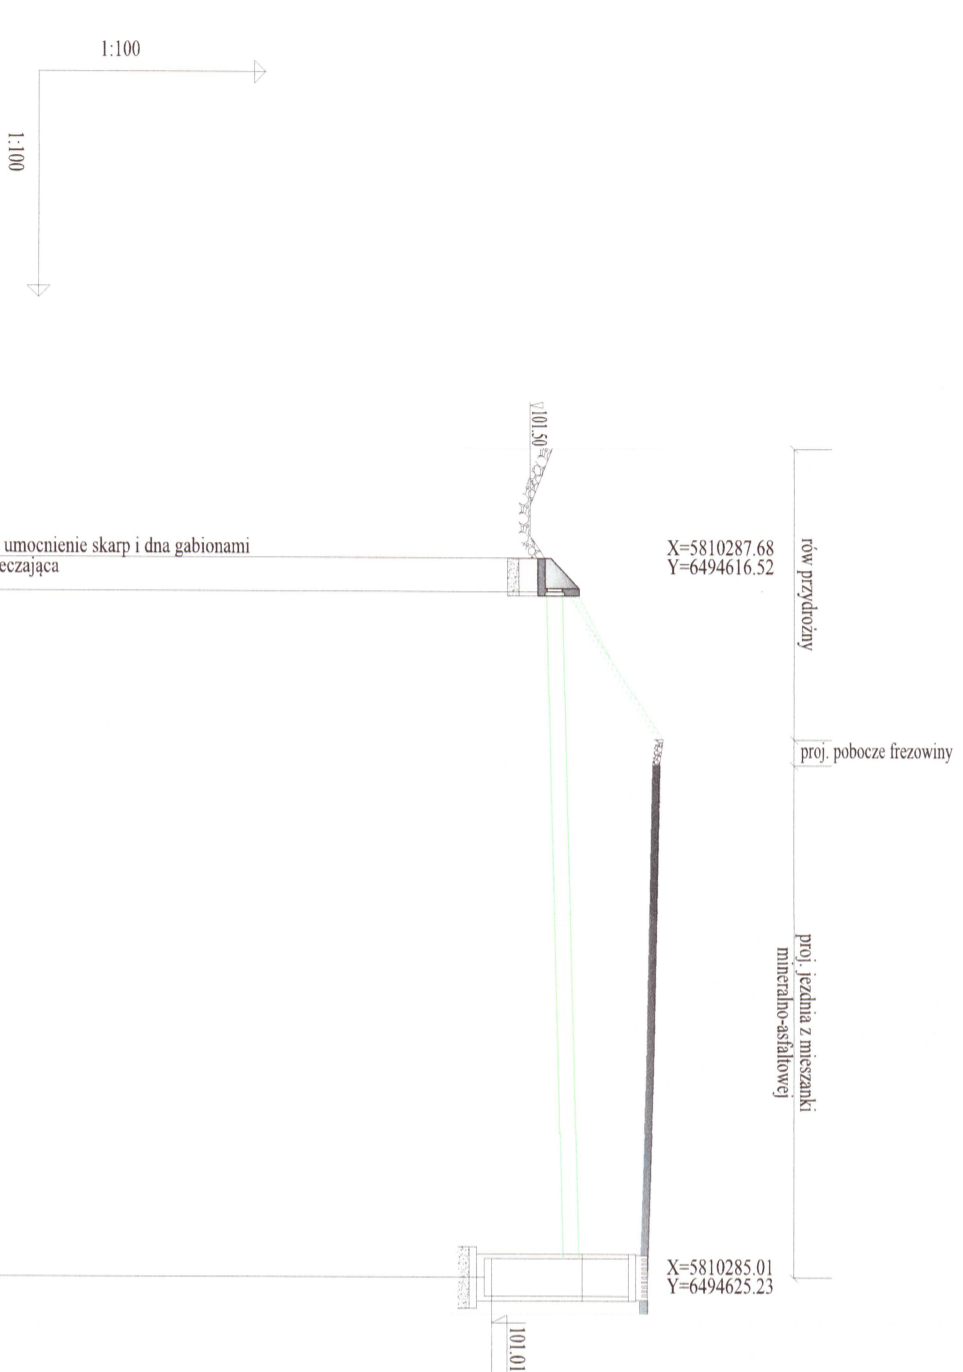

OZNACZENIE PROFILU: 95.00 m n.p.m.

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DŃA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	ODLEGŁOŚCI
101.70	101.70	0.00		PVC lita SN8 dn200 L=9.11m	0.00
101.99	101.70	0.29	2.5%		0.45
101.73	101.73	0.26			0
103.27	101.78	1.49	9.11m		2.40
103.22	101.79	1.43			2.74
103.20	101.81	1.39	3.75		
103.14	101.89	1.25	6.75		
103.06	101.96	1.10	9.55		
					9.11
					9.11

Wylot umocniony prefabrykatem betonowym, umocnienie skarp i dna gabionami na długości 5m w górę i w dół + krata zabezpieczająca

UWAGI

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne proj. i istn. uzbrojenia podziemnego.
- W razie potrzeby wykonać próbne przekopy.
- Ewentualne kolizje rozwiązać na budowie.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji. Wynika to z zaszczerści historycznych lub niedopiętowania obowiązku zgłoszenia do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. 30/1989 poz. 163 z późn. Zmianami).
- W przypadku napotkania na niezainwentaryzowane uzbrojenie skonsultować się z gestorem przedmiotowej sieci.



OBIEKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P-na odcinku Powidz - Ostrowo		
ADRES	Powidz - Ostrowo		
INWESTOR	Powiat Słupski		
TREŚĆ	Profil podłużne proj. sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Wyl.2 - Wp20		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa i instalacyjna	-	1 : 100	23
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Paćniński		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Gaczyńska		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Karol Siliński	WK/P/0393/P/00D/19	
OPRACOWAŁA	mgr inż. Andrzej Tomaszewski	specjalność: inżynieria drogowa	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bogumiła Marek	370/88/PW	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Kłodzki	specjalność: konstrukcyjno inżynieria	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jakub Kłodzki	WK/P/0362/PWOS/13	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Żurawicki	specjalność: instalacyjna	
		KUP/0070/PWOS/09	
		specjalność: instalacyjna	